


Kollégiumi Hallgatók Tűz- és Munkavédelmi oktatása

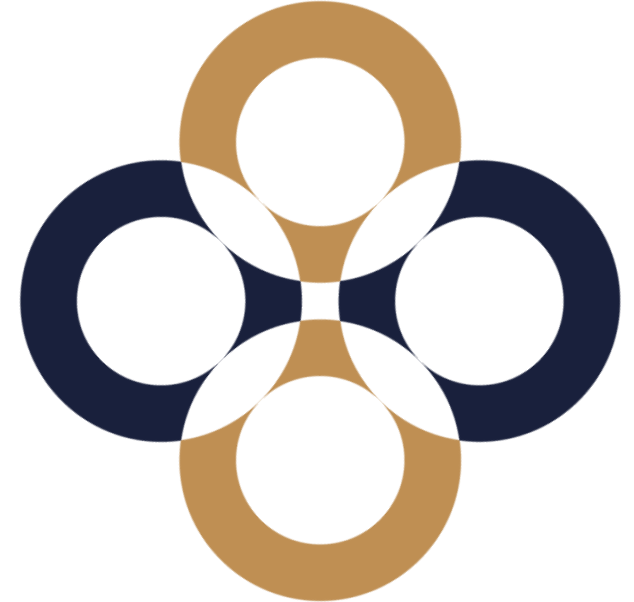


Összeállította: Campus Szolgáltatások

A tűzvédelmi oktatás célja

Az oktatás célja, hogy a hallgatók a beköltözés előtt megismerkedjenek az épületek tűzvédelmi jellemzőivel, az alapvető tűzvédelmi használati szabályokkal, valamint a Tűzvédelmi szabályzatban és a Tűzriadó tervben foglalt előírásokkal.

A tűzvédelmi előírások ismertetése mellett tájékoztatást nyújtunk a tűz esetén követendő magatartásról, a tűzjelzés módjáról, a tűzoltás lehetőségeiről.

A bemutatóban ismertetett előírások betartása mindenkinek a tűzvédelmi jogszabályok által előírt kötelezettsége.

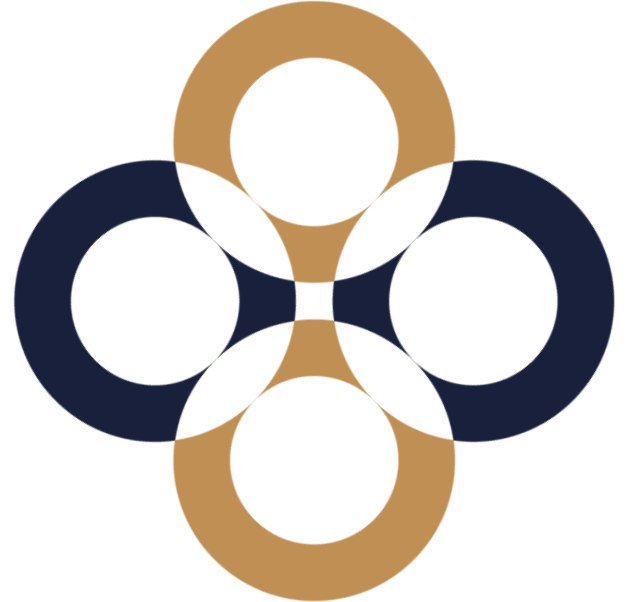

Belső szabályzó dokumentumok

A Kollégium Tűzvédelmi Szabályzata

- Az egyetemei polgárok tűzvédelemmel kapcsolatos feladatait, kötelezettségeit tartalmazza.
- Létesítményekre, tevékenységekre vonatkozó részletes tűzvédelmi előírások gyűjteménye.

A Kollégium Tűzriadó Terve

- Épületekre vonatkozó konkrét tűzvédelmi előírásokat tartalmazzák.
- Tűz és egyéb rendkívüli esemény során követendő magatartás, elvégzendő feladatok, értesítendő személyek, szervezetek.
- 50 fő feletti befogadóképességű helyiségek kiürítés számítása.
- Épületek portáin találhatóak meg.

Kinizsi Kollégium tűzvédelmi jellemzői

Az épület pinceszint + földszint + 7 emelet kialakítású („F” és „L” épületek)

Az épület területének védelmére teljeskörű tűzjelző berendezést építettek ki

Minden szobában található füstérzékelő

Az épületben beléptető rendszer működik, amit a tűzjelző központ vezérel

Az épületben nedves falitűzcsap rendszer került kiépítésre

Szintenként porral oltó tűzoltó készülékek kerültek elhelyezésre

Az épületet a földszinti vészkijáratokon (főbejárat) keresztül lehet
elhagyni



Ráday Kollégium tűzvédelmi jellemzői

Az épület pinceszint + földszint + 6 emelet kialakítású

Az épület területének védelmére teljeskörű tűzjelző berendezést építettek ki

Minden szobában található füstérzékelő

Az épület elhagyását két menekülő lépcsőház biztosítja, melyek a főbejárat előtti térre vezetnek.

Az épületben nedves falitűzcsap rendszer került kiépítésre

Szintenként porral oltó tűzoltó készülékek kerültek elhelyezésre

Az épületben hő- és füstelvezetés került kiépítésre

A folyosókon tűzgátló ajtók találhatók.



Tarkaréti Kollégium tűzvédelmi jellemzői

Az épület pinceszint + földszint + 5 emelet kialakítású

Az épület területének védelmére teljeskörű tűzjelző berendezést építettek ki

Minden szobában található füstérzékelő

Szintenként porral oltó tűzoltó készülékek és fali tűzcsapok kerültek elhelyezésre

Az udvaron föld feletti tűzcsap és egy 150 m³-es tűzivíz medence is található

Az épület elhagyását két menekülő lépcsőház biztosítja: az egyik a főlépcsőház, ami a főbejárathoz vezet, a másik egy külső lépcsőház, ami az udvarra vezet.

A külső lépcsőház ajtajai üzemszerűen zárva vannak és a tűzjelző rendszer jelére nyílnak ki.
A mellettük található zöld vésznyitók megnyomásával is nyithatók.



Corvinus Gellért Campus Kollégiumának tűzvédelmi jellemzői

A kollégium a Nagytorony épület 4 szintjén kapott helyet
(A Nagytorony épület pinceszint + földszint + 6 emelet kialakítású)

Az épület területének védelmére teljeskörű tűzjelző- és oltórendszert építettek ki

Minden szobában található füstérzékelő és sprinklerfej

Szintenként porral oltó tűzoltó készülékek és fali tűzcsapok kerültek elhelyezésre

Az udvaron 3 db föld feletti tűzcsap található.

Az épületben a kollégiumi terület elhagyását füstmentes menekülő lépcsőház biztosítja.
Az udvaron a sportpályán van a kijelölt gyülekező hely kiürítés esetén.

A szabadba vezető vészkijáratok pánikzár működtetésével vagy a zöld vésznyitók megnyomásával is nyithatók.



A Tűzjelzés

A tűzjelzés történhet élőszóval, a tűzjelző rendszer által a füstérzékelőkön keresztül vagy a kézi jelzésadó benyomásával.

A Tűzjelzésre – akár élőszóval történt, akár a tűzjelző rendszeren keresztül – az épület elhagyását azonnal meg kell kezdeni!

A kézi jelzésadó



A kézi jelzésadó csak vészeset esetén használható!

A füstérzékelő



Minden szobába telepítésre került és a legkisebb füstre is reagál és tűzjelzést ad!

A Tűzoltás



A Corvinus Gellért Campus Kollégiumában automatikus vízalapú oltórendszer (sprinkler) került beépítésre, melynek csőrendszere behálózza a kollégium területét.

A csőrendszeren sprinkler fejek ülnek, amelyek a szobákban is megtalálhatók.

A sprinkler fejekben hőre táguló folyadék van (pl. piros színű), amennyiben tűz keletkezik, a tágulás következtében a sprinkler fejekben levő üvegcsé szétpattan és megindul a víz és elkezdődik a tűz oltása.

Tűz esetén, ha a belső hőmérséklet eléri a 68 °C-ot (piros sprinkler fej esetén), a rendszer a fentiekben ismertettek alapján automatikusan elindul.

A Kinizsi Kollégiumban, a Ráday Kollégiumban és Tarkaréti kollégiumban a tűzoltás kézi porral oltó tűzoltó készülékekkel történik.

A Tűzoltás szabályai



Forró olajat vízzel oltani tilos!

A vízzel a forró olaj hevesen reagál, a kifröccsent olaj pedig további gyújtóforrásként funkcionálhat, meggyújthat eddig még nem lángoló tereket és égési sérüléseket is okozhat.



Elektromos berendezések vízzel való oltása tilos az áramütés, balesetek elkerülése érdekében!

Csak a saját és mások testi épségét nem veszélyeztetve használj tűzoltó készüléket!

A Tűzoltás szabályai



Használat előtt ellenőrizd a tűzoltó készüléket!

Sérült, nem megfelelő nyomású, vagy hiányzó alkatrészű tűzoltó készüléket sose használj!

Személyekre soha ne irányíts tűzoltó készüléket!

A szén-dioxiddal oltó készülék fagyási sérülést okozhat!

Égő ruházatot erős szövettel, pléddel kell letakarni, hogy megszűnjön az égés.




Szén-dioxiddal
oltó készülék

A kollégiumok területén megtalálható tűzoltó eszközök



Porral oltó
készülék


Tűzoltó eszközök és használata

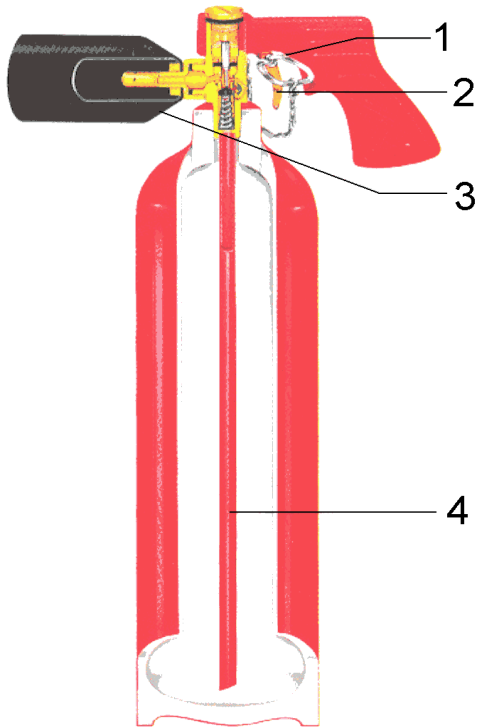

Részei:

- 1- biztosítószeg,
- 2 - működtető billentyű,
- 3 - ködszórócső,
- 4 - felszállító cső

GLORIA tűzoltó készülék
metszete


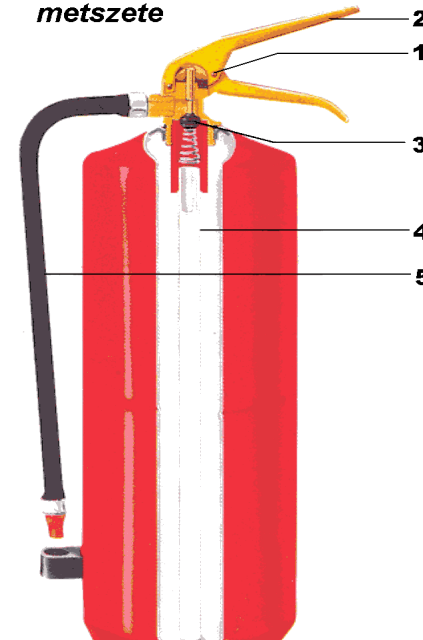


Részei:

- 1 - biztosítószeg,
- 2 - működtetőkar,
- 3 - szelepszár,
- 4 - felszállítócső,
- 5 - tömlő a lövőkével


A tűzoltó készülékeket a biztosító szeg eltávolítása után lehet működésbe hozni!

Tűzoltó eszközök és használata

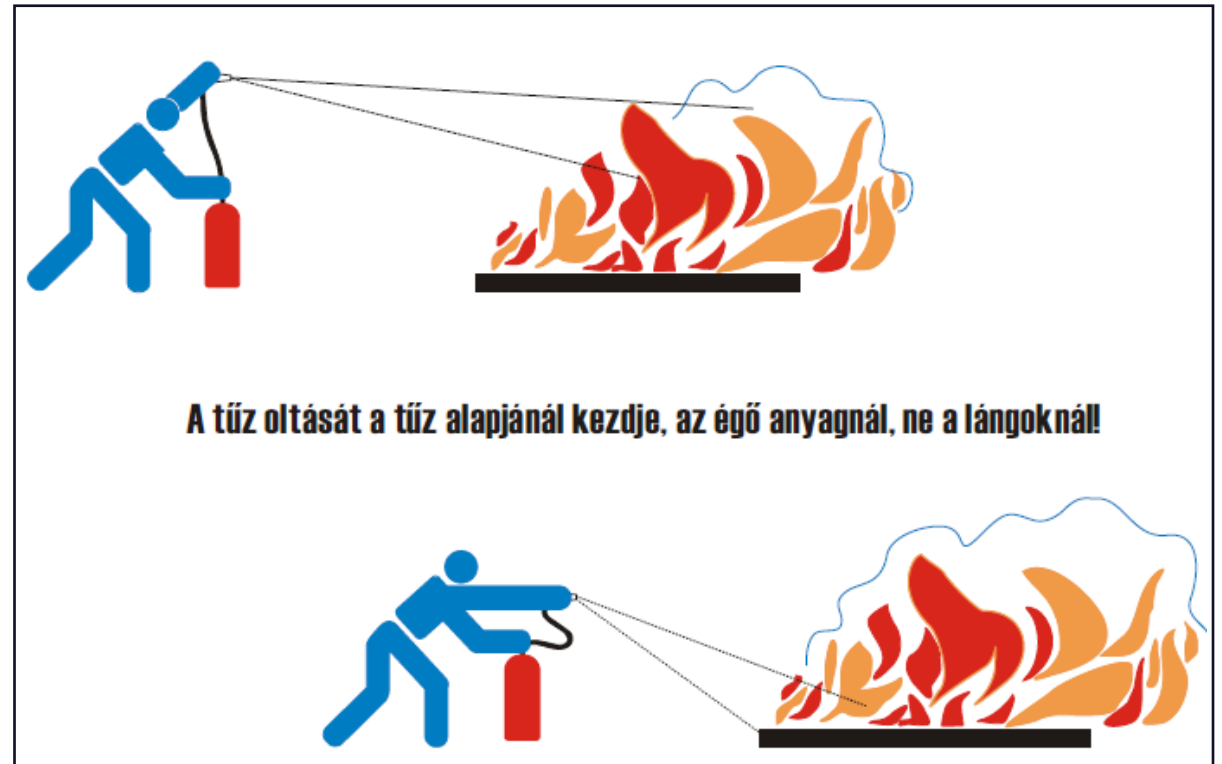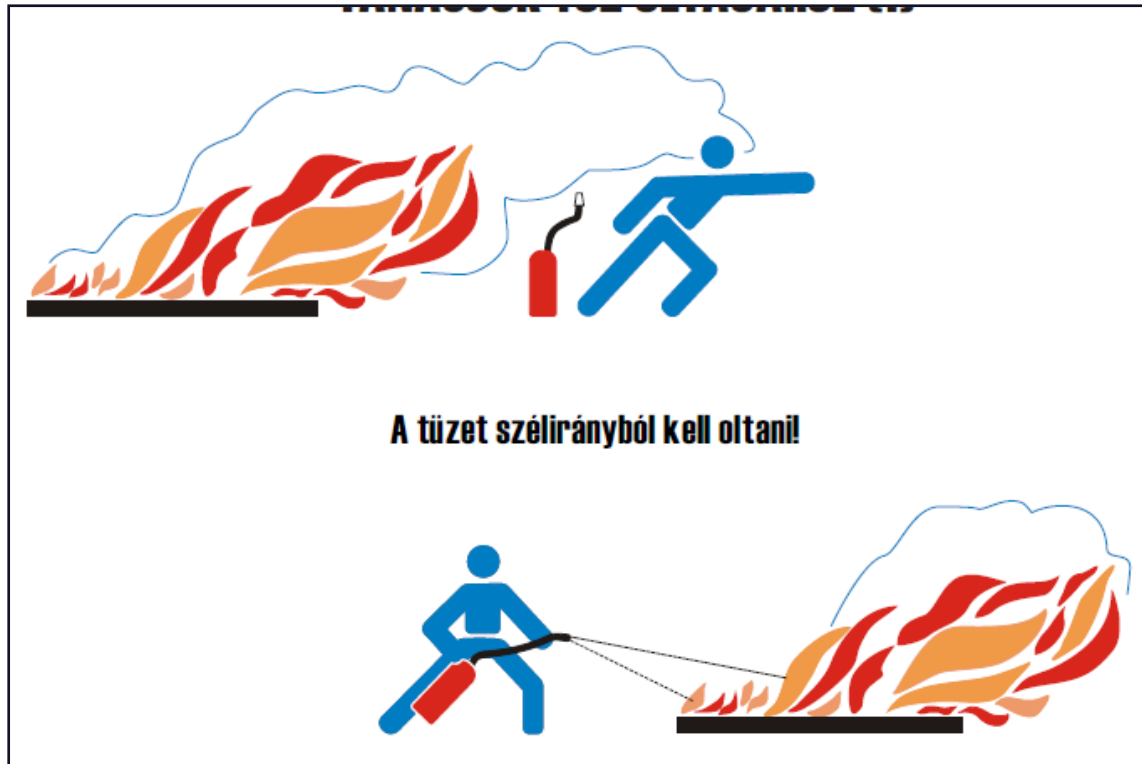


A tűzoltó készülék használatát és eloltott tüzet jelezd a portaszolgálat és a Kollégium vezető felé!

Tűzoltó eszközök és használata

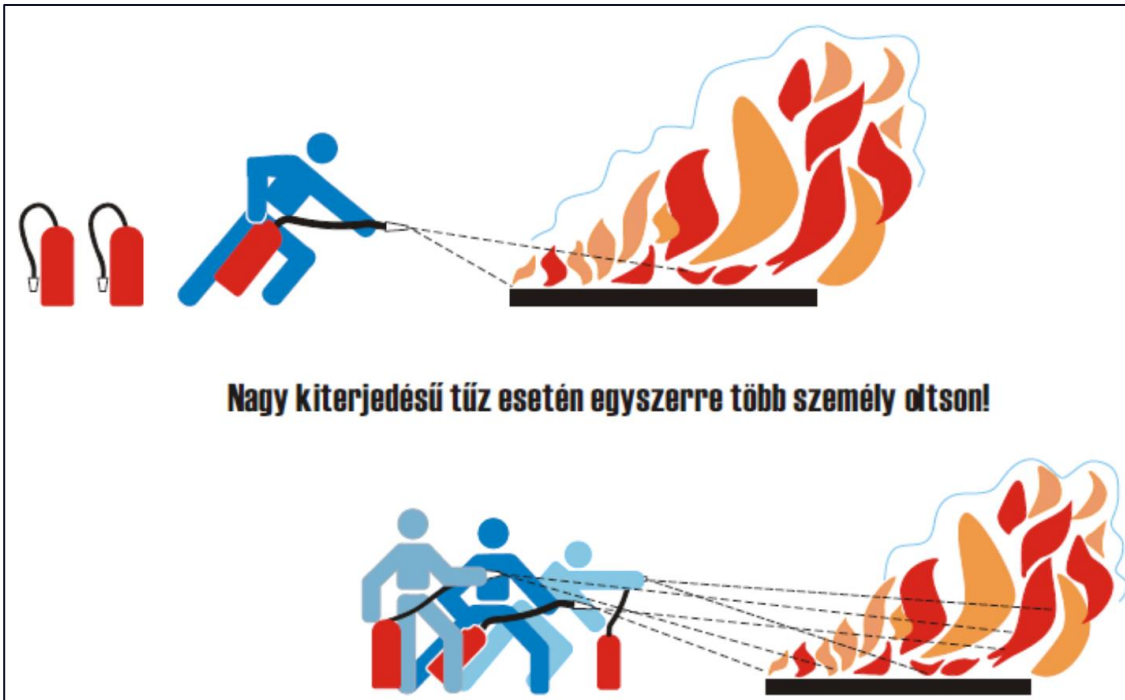

A tűzoltó készülék használatát és eloltott tüzet jelezd a portaszolgálat és a Kollégium vezető felé!

Betartandó tűzvédelmi előírások



Konyha használata

Amikor az étel melegítését végzed, azt sose hagyd őrizetlenül!
Főzés során figyelj a forró olaj túlhevítésének elkerülésére, mert öngyulladást okozhat!
Forró olaj sose érintkezzen vízzel!

Közös helyiségek használata


A közös helyiségeket, csak a helyiség rendeltetésének megfelelően használd
A közös helyiségekben tilos a dohányzás és a tűzveszélyes tevékenységek végzése (nyílt lánggal,
parázslással, izzással járó tevékenységek)

Tárolás

Menekülési útvonalon, tűzcsapok, tűzoltó készülék, kézi jelzésadók, valamint villamos
kapcsolószekrények előtt tilos tárolni és ruhákat szárítani!

Bárminemű rendellenességet tapasztalsz (pl. műszaki hiba) vagy tüzet látsz, balesetet észlelsz,
azt azonnal jelezd a Portaszolgálat felé!

Betartandó tűzvédelmi előírások





Dohányzás	Csak az épület előtt kijelölt dohányzó helyen lehet dohányozni Az épület helyiségeiben tilos a dohányzás
Villamos berendezések használata	Csak megfelelő műszaki állapotú villamos berendezés használható, ami gyújtási veszélyt nem jelent. A kollégiumi szobák elhagyása előtt meg kell győződni az elektromos berendezések kikapcsolt állapotáról
Hőfejlesztő berendezések használata	Vasaló, vízforraló, rezsó és egyéb hőfejlesztő eszközök a kollégiumi szobákban nem használhatók! A ruhák vasalására kizárólag az erre kijelölt helyiségeket szabad használni.
Tűzveszélyes tevékenység	Lánggal, parázslással, izzással járó tevékenységek a kollégiumi szobákban nem végezhető (pl. gyertyázás, pirotechnikai anyagok és füstölők alkalmazása tilos)
Tűzgátló ajtók	A tűzgátló ajtókat kitámasztani, a becsukódásukat akadályozni tilos!



Betartandó tűzvédelmi előírások

Sprinkler fejek

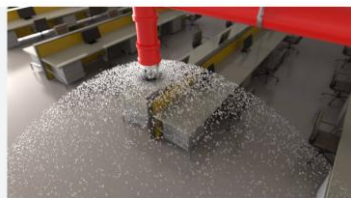

A sprinkler fejek működésének korlátozása tilos.

A sprinkler fejekre dekorációk elhelyezése tilos.

A sprinkler fejekben a piros (vagy sárga, zöld, kék) folyadékot tartalmazó üvegcsé véletlenszerű eltörését meg kell előzni, mert törést követően automatikusan elindul a víz a törés helyén.

A sprinkler fejek vagy a sprinkler csőrendszer véletlenszerű eltörését követően azonnal értesíteni kell a portaszolgálatot és a vízelzárási protokollt a lehető leghamarabb meg kell kezdeni, hogy a lehető legkevesebb károkozás történjen.

A sprinkler fejek 1 méteres környezetében mindennemű tárgy belógatása tilos, mert akadályozza oltás esetén a sprinklerfej megfelelő működését, az oltás hatékonyságát és az esernyő szerű szórás kép létrejöttét .

A Kollégium Kiürítése



Vészhelyzet esetén az épület elhagyása során a menekülési irányfényeket kell követni, az irányfények megmutatják a szabadba vezető utat. Az irányfény: 

A kiürítés során ne akarj liftet használni, azok tűz esetén nem működnek

Tűzjelzés esetén azonnal meg kell kezdeni az épület elhagyását – onnan ahol éppen tartózkodsz, sose menj vissza a szobádba a pénztárcádért és a személyes tárgyaidért

A kiürítés során köteles vagy a kollégium vezető és a portás utasításai szerint eljárni

Az épület elhagyását követően az épülettől biztonságos távolságot tartva szükséges gyülekezni

Köteles vagy az évenként tartandó tűzriadó (kiürítési) gyakorlaton részt venni



A Kollégium Kiürítése


Az épület elhagyását követően az épülettől biztonságos távolságot tartva szükséges gyülekezni, a kijelölt gyülekező helyen.



A kijelölt gyülekező hely: Sportpálya



A kijelölt gyülekező hely: Nehru part




A kijelölt gyülekező hely: Bakáts tér




A kijelölt gyülekező hely: A kollégium udvara


Kinizsi Kollégium Menekülési Terv

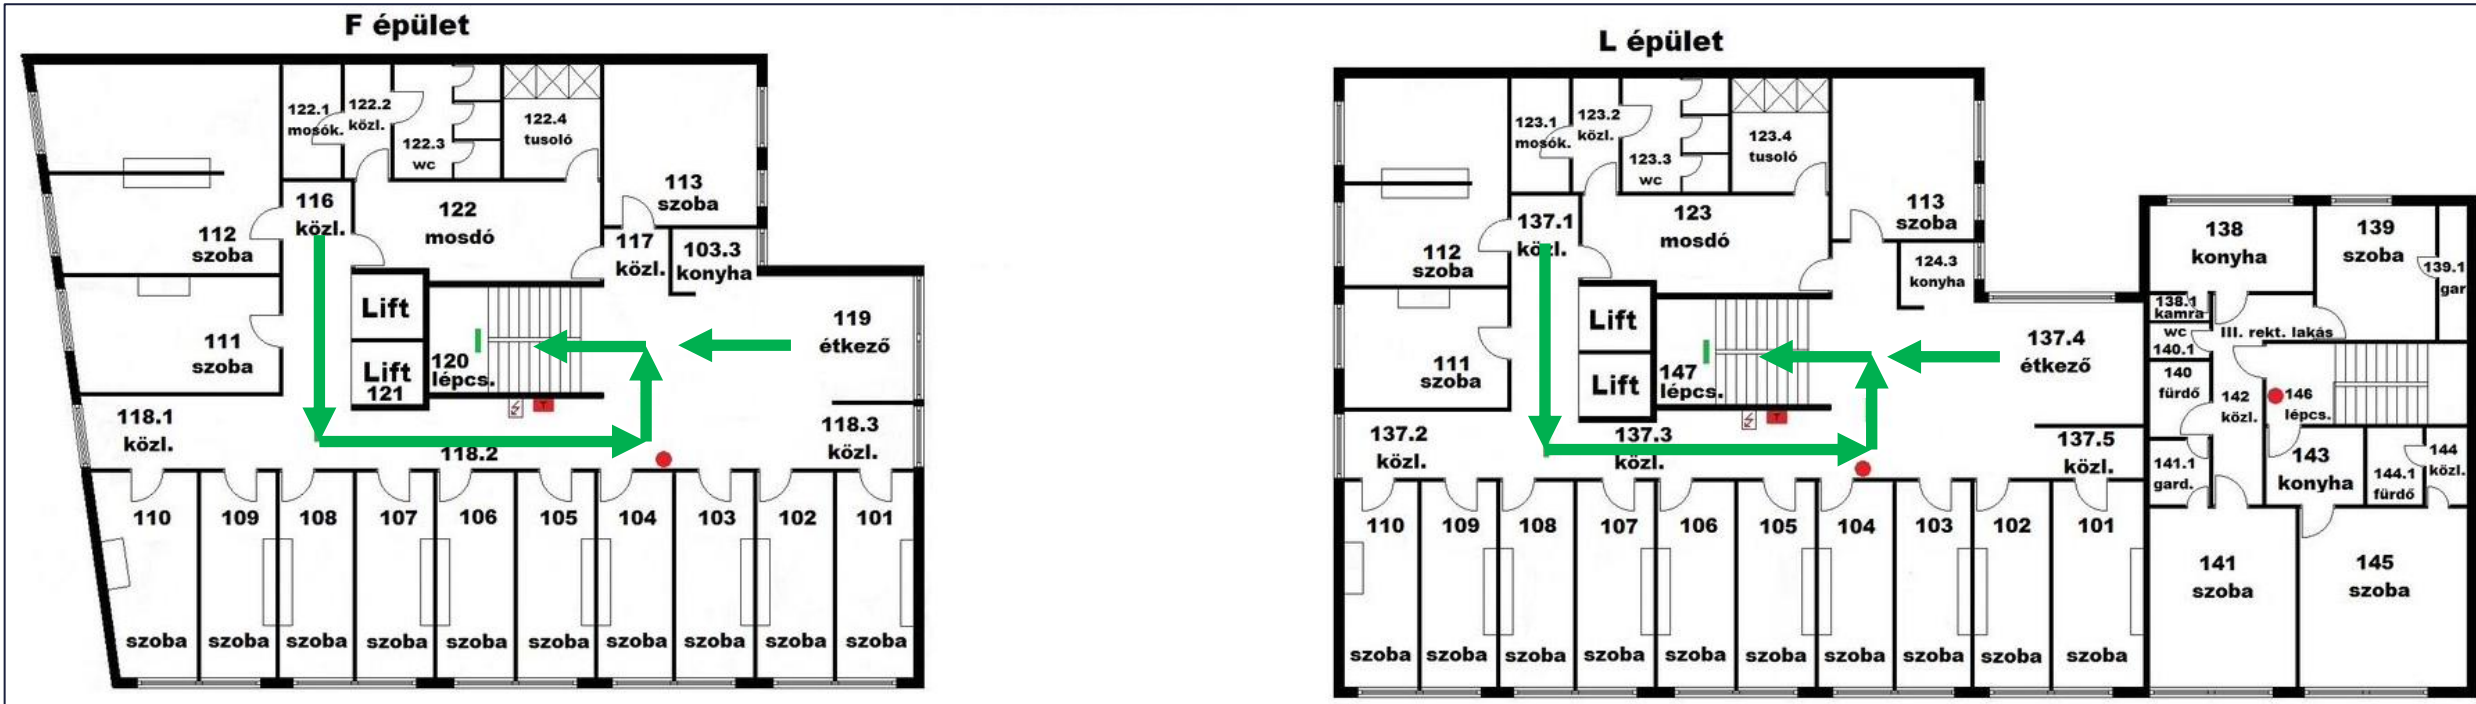


EMELET

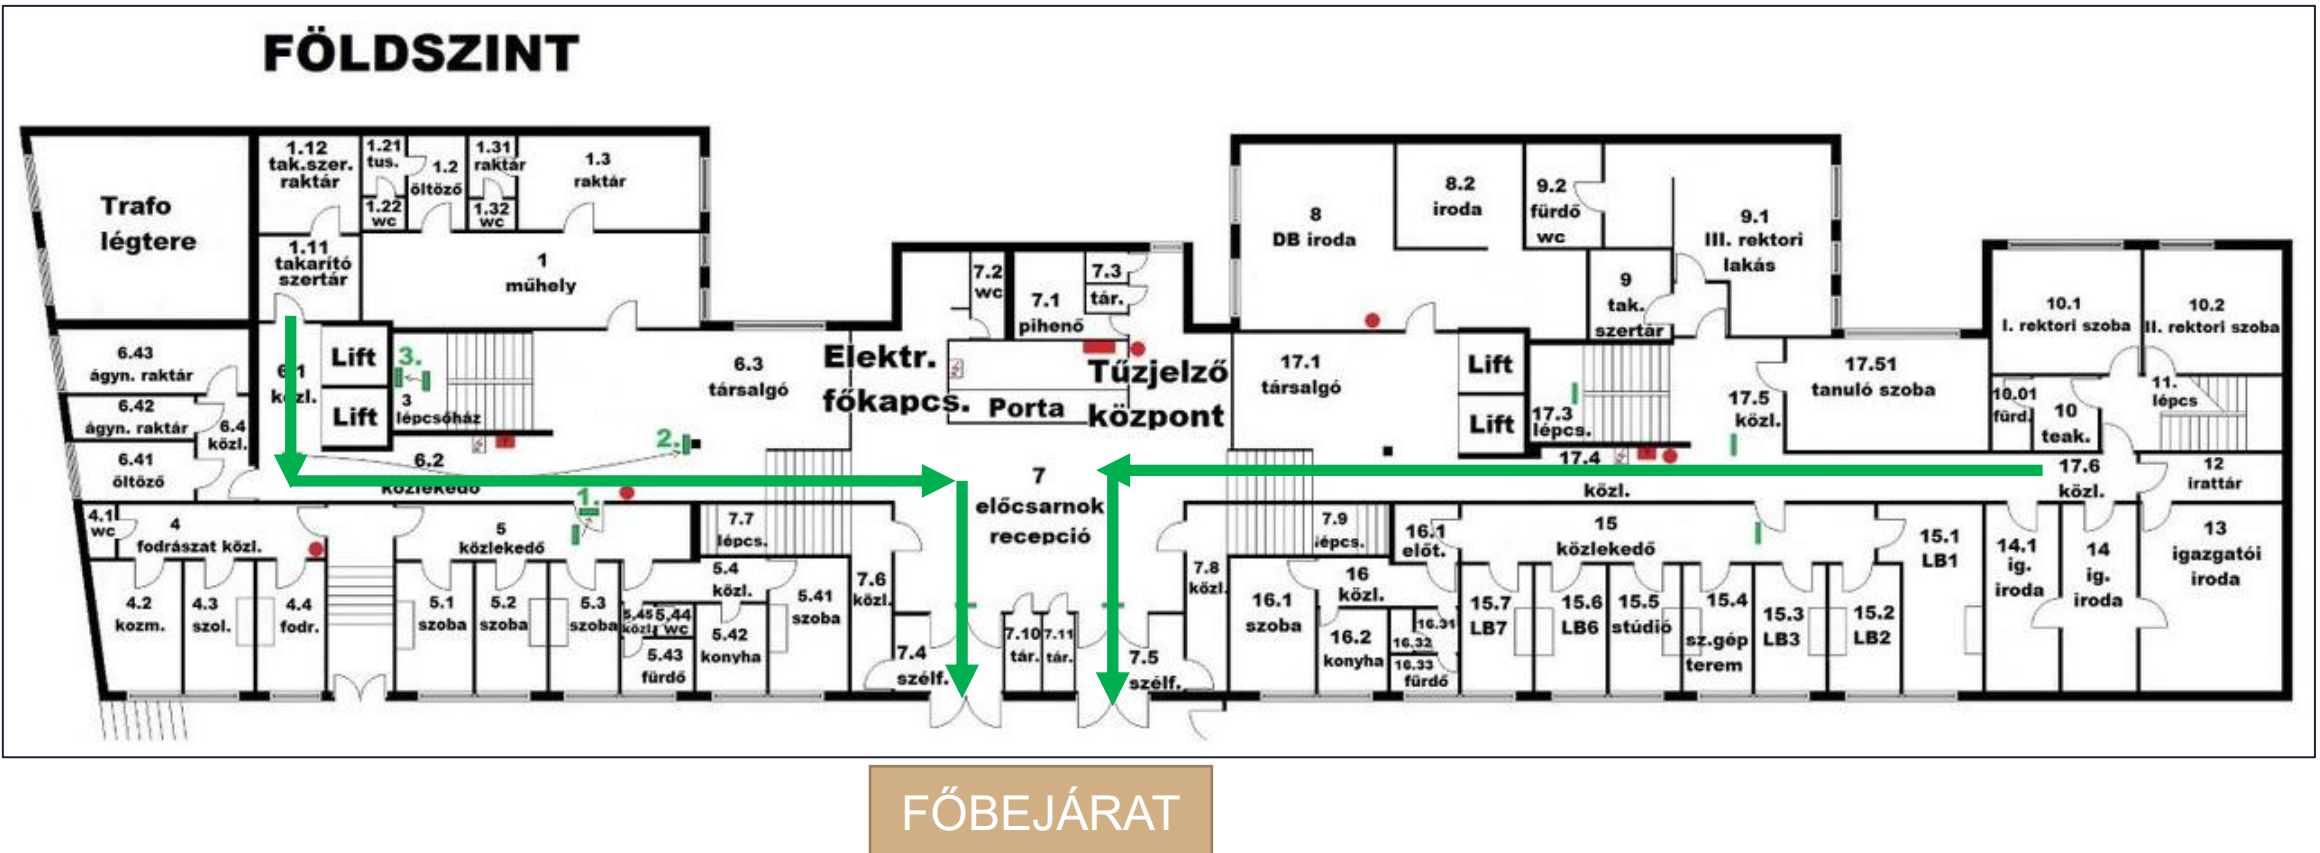


Kinizsi Kollégium Menekülési Terv

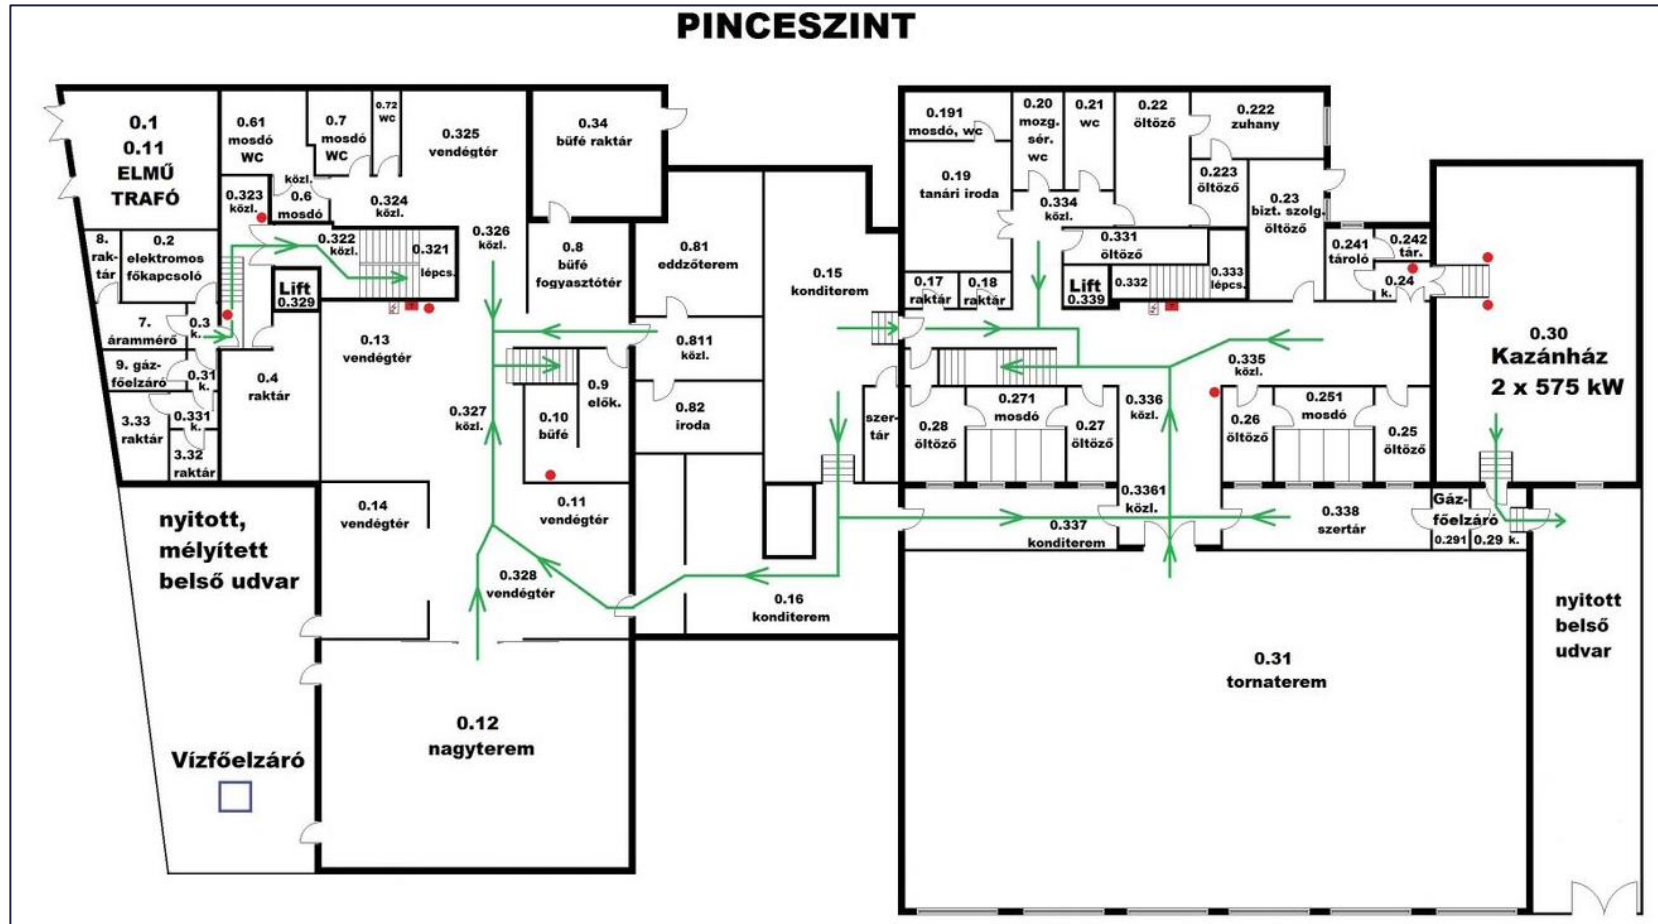


Ráday Kollégium Menekülési Terv

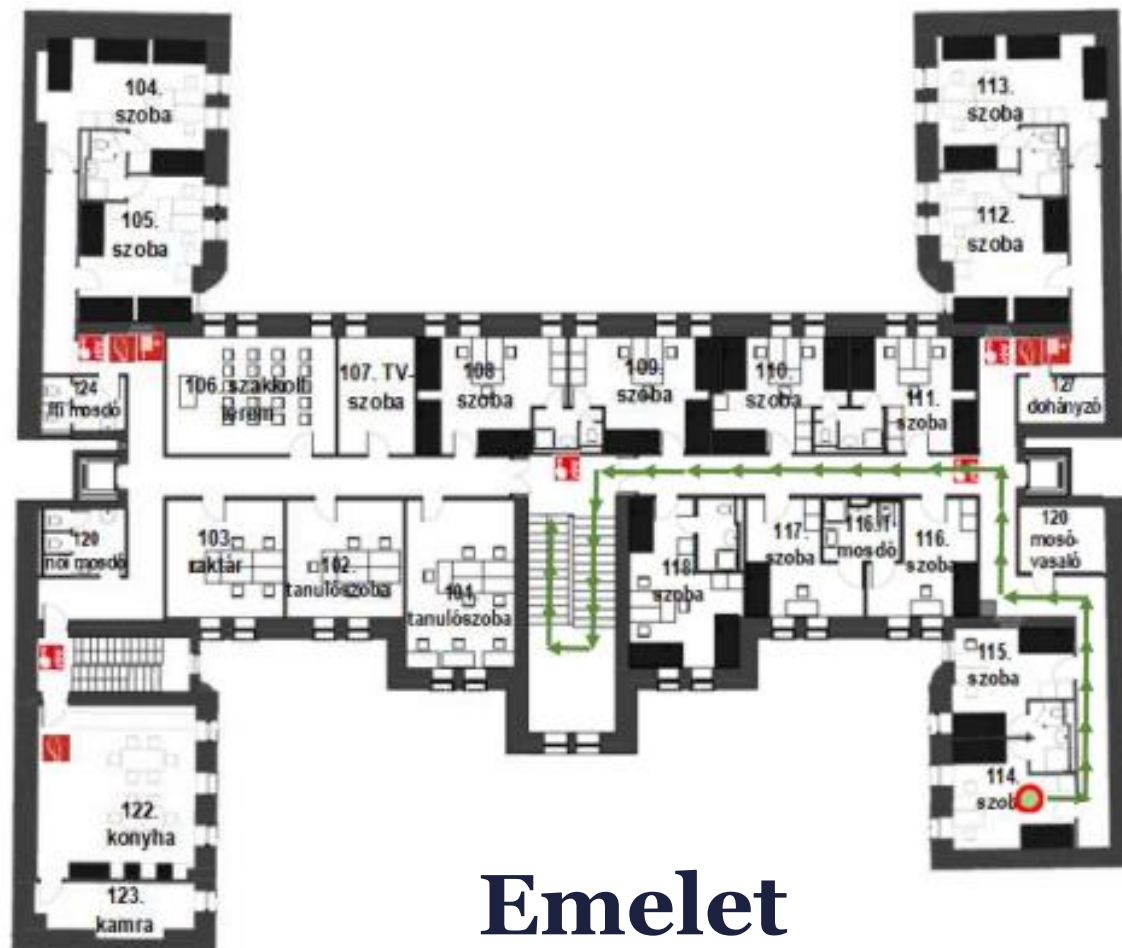


Emelet

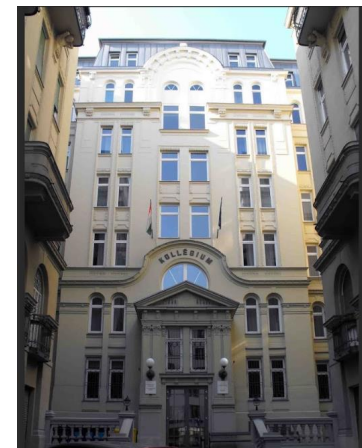

Ráday Kollégium Menekülési Terv

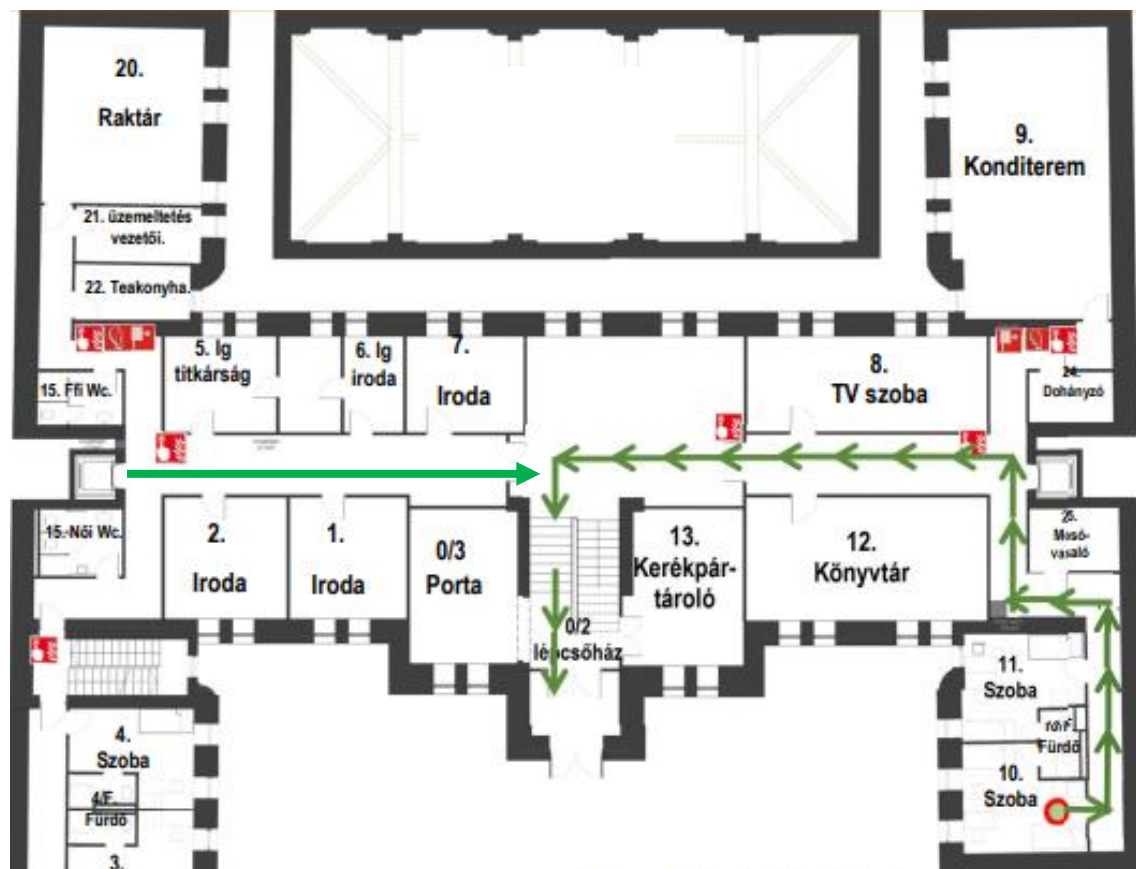


Földszint

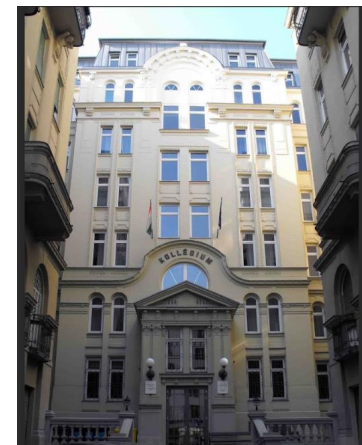




Tarkaréti Kollégium Menekülési Terv

Emelet

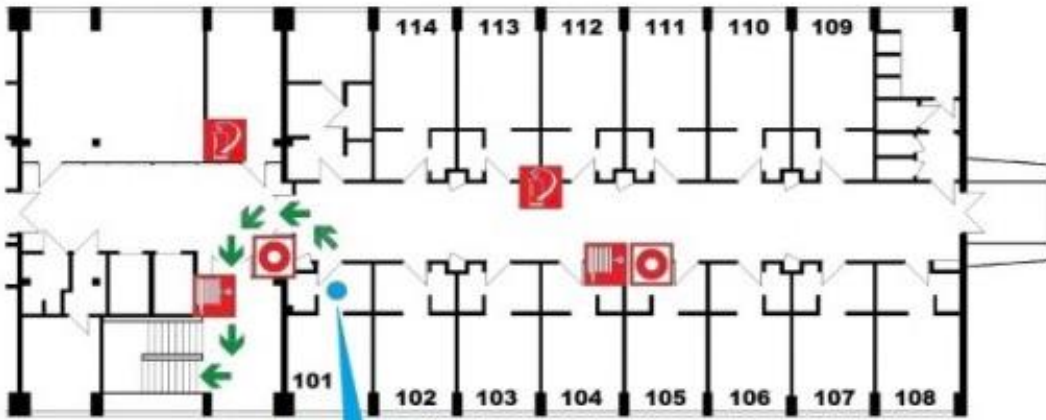

„L” oldal

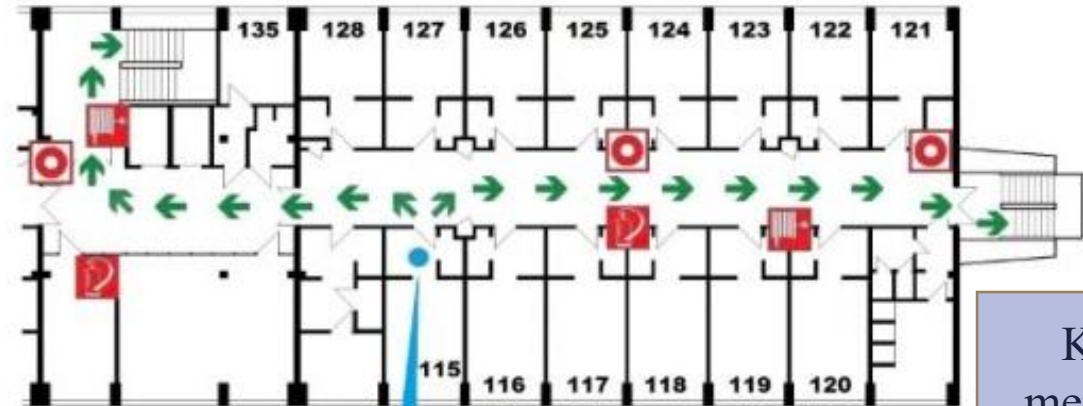

„F” oldal


Külső
menekülő
lépcsőház




Tarkaréti Kollégium Menekülési Terv

Földszint


Főbejárat

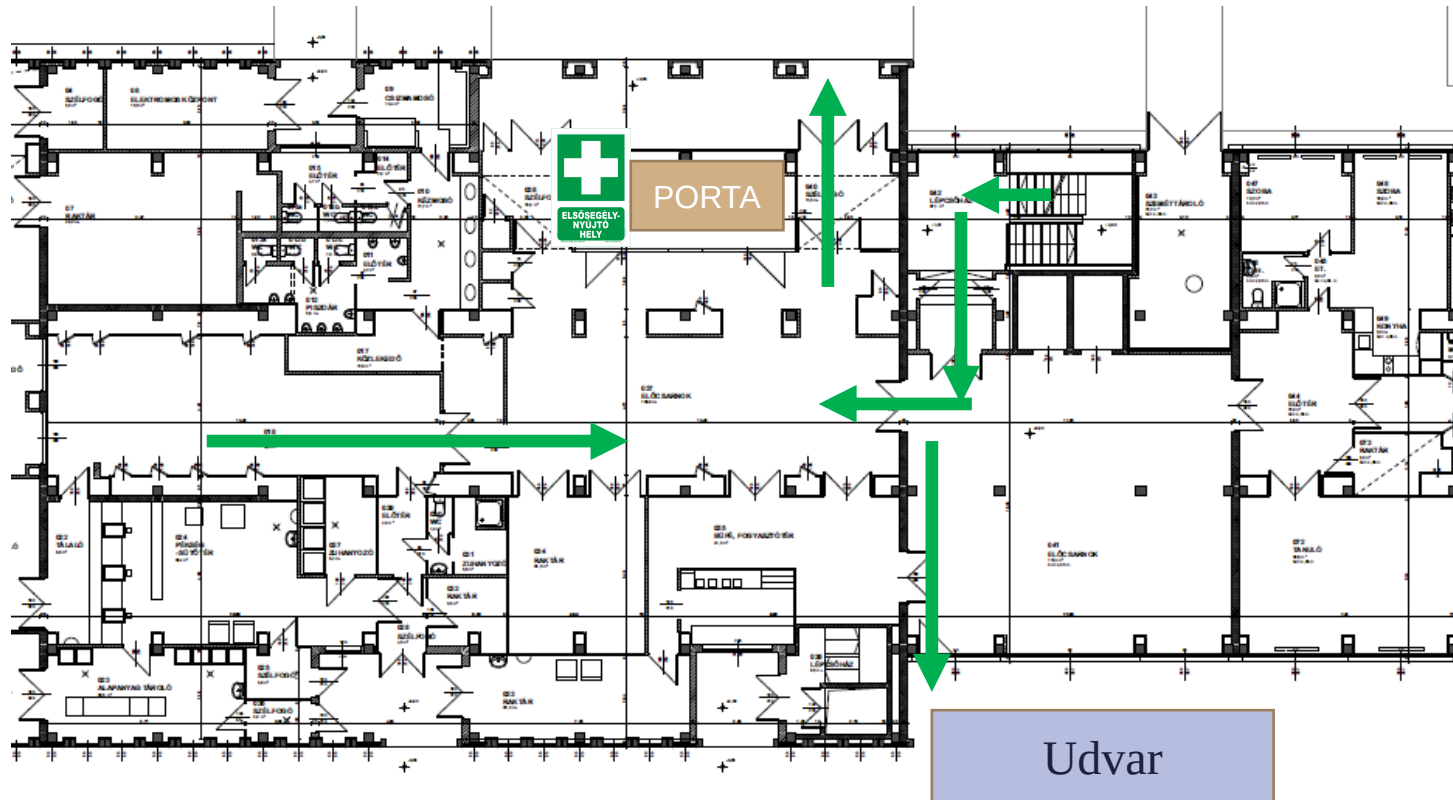

Corvinus Gellért Campus Kollégium Menekülési Terv

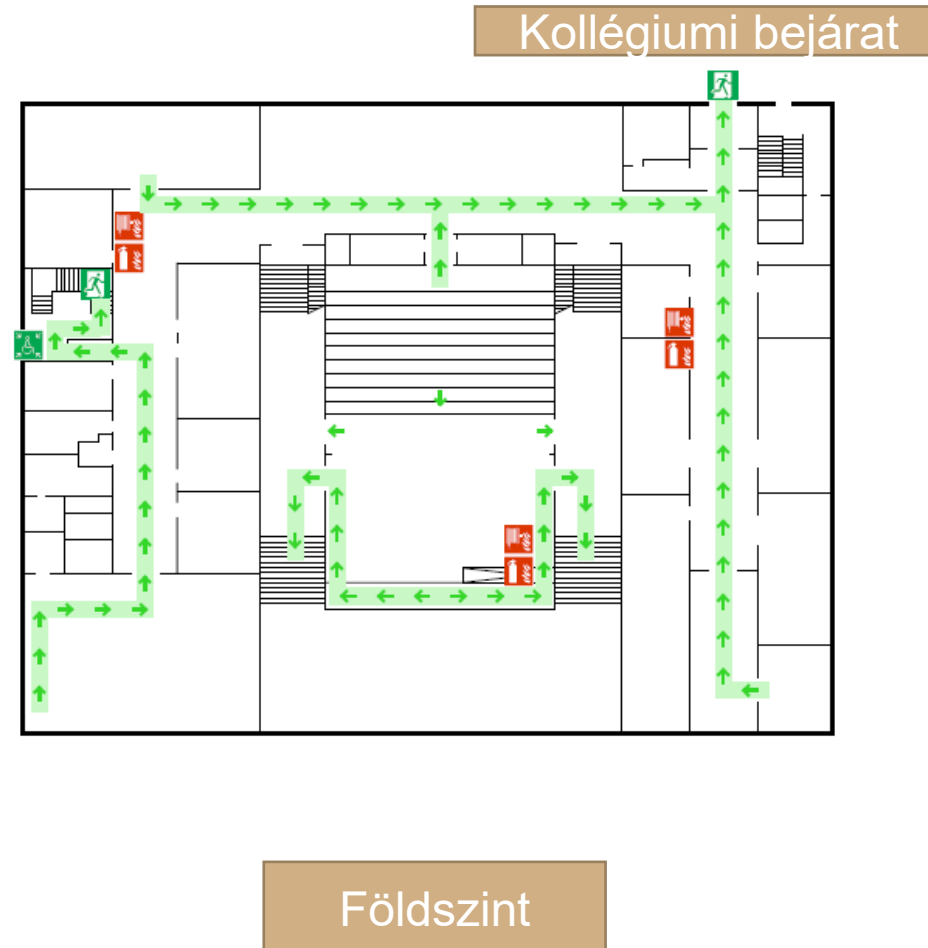


Corvinus Gellért Campus Kollégium Menekülési Terv

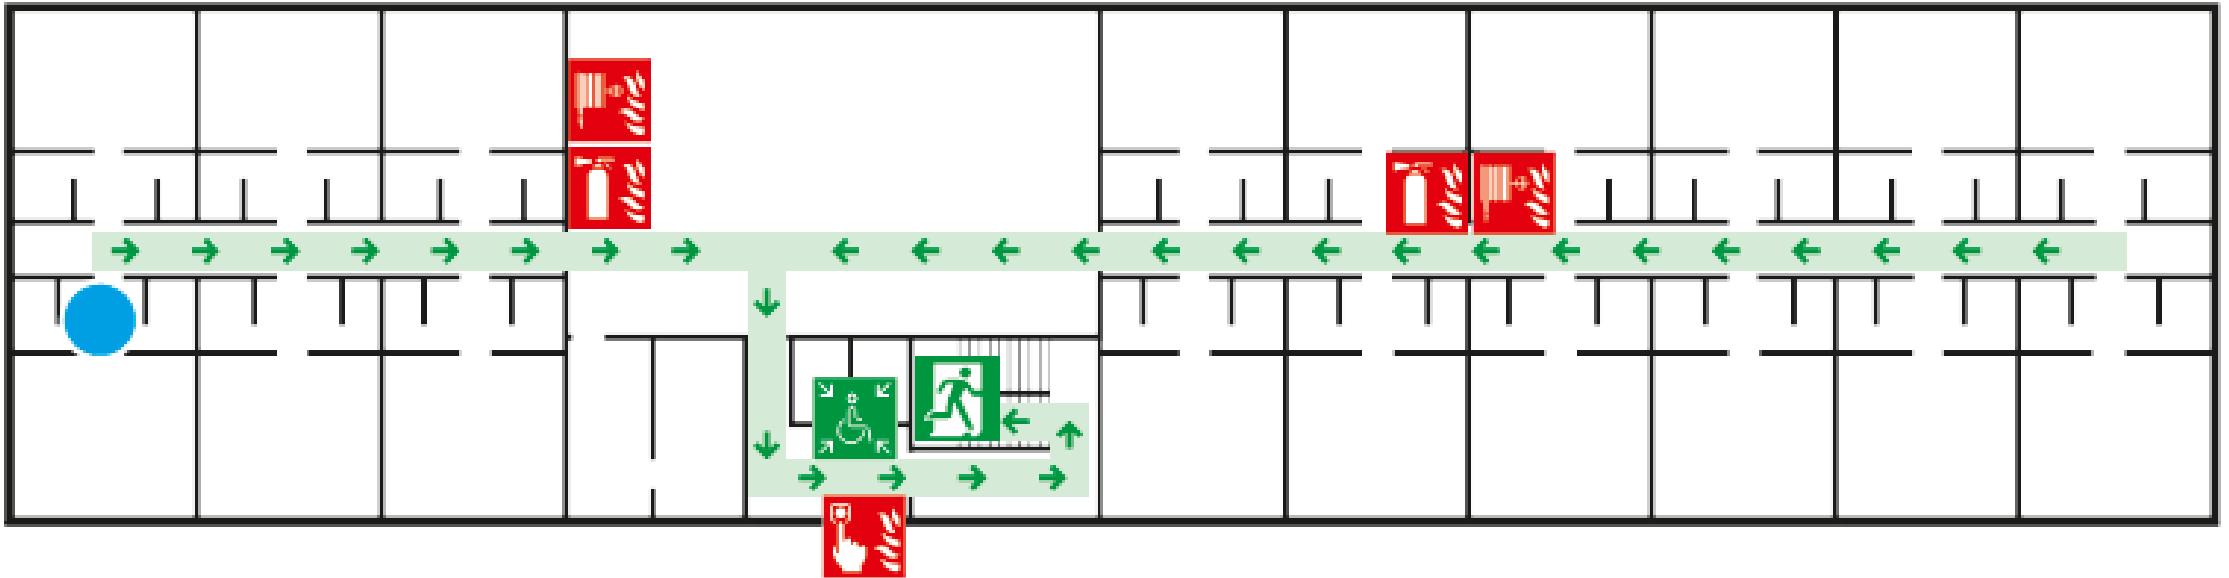

Emeleti szintek

Kollégiumi Telefonszámok



Kinizsi Kollégium Portaszolgálat: +36 1 482 7900

Ráday Kollégium Portaszolgálat: +36 1 482 7581

Tarkaréti Kollégium Portaszolgálat: +36 1 262 4511

Corvinus Gellért Campus Kollégium Portaszolgálat: +36 1 482 7810

Mentők: 104

Tűzoltók: 105

Rendőrség: 107

Segélyhívó: 112


Tűzesetet, eloltott tüzet, balesetet a Portaszolgálat felé kötelező jelezni

A munkavédelmi oktatás célja

Az oktatás célja, hogy a hallgatók a beköltözés előtt megismerkedjenek a munkavédelmi- és balesetmegelőzési szabályokkal, valamint a Munkavédelmi szabályzatban foglalt előírásokkal.

A munkavédelmi előírások ismertetése mellett tájékoztatást nyújtunk a baleset esetén követendő magatartásról és az elsősegély nyújtás lehetőségeiről.

A bemutatóban ismertetett előírások betartása mindenkinek a munkavédelmi jogszabályok által előírt kötelezettsége.

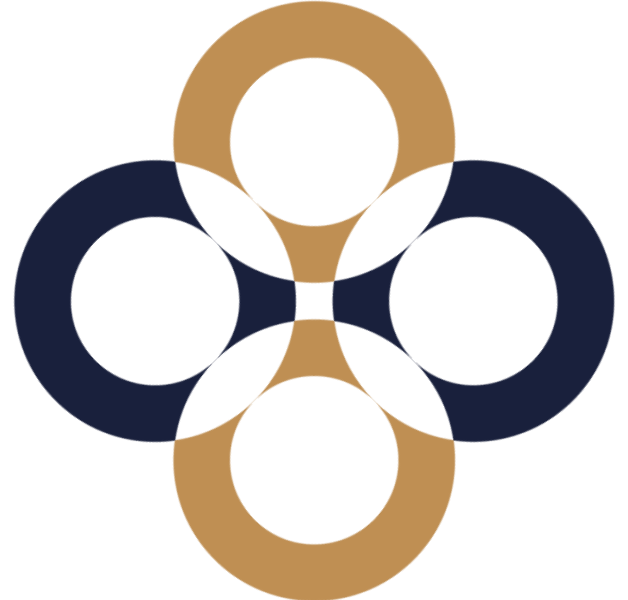


A hallgatók kötelezettségei

Nem kapcsolhatja ki, nem alakíthatja át önkényesen a kollégiumban található eszközöket, berendezéseket (beleértve a tűzvédelmi eszközöket, a hűtő-fűtő berendezéseket, a konyhai berendezéseket, villamos eszközöket, konditermi berendezéseket, stb.)

Sérült, nem megfelelő műszaki állapotú eszköz, berendezés (pl. falból kilógó dugaszoló aljzat, sérült vezetékű vagy sérült burkolatú vasaló, mosógép, konyhai eszközök, stb.) a balesetek megelőzése érdekében nem használhatók.

A sérült eszköz ki kell vonni az üzemeltetésből, az a javításig a balesetek megelőzése érdekében nem használható.

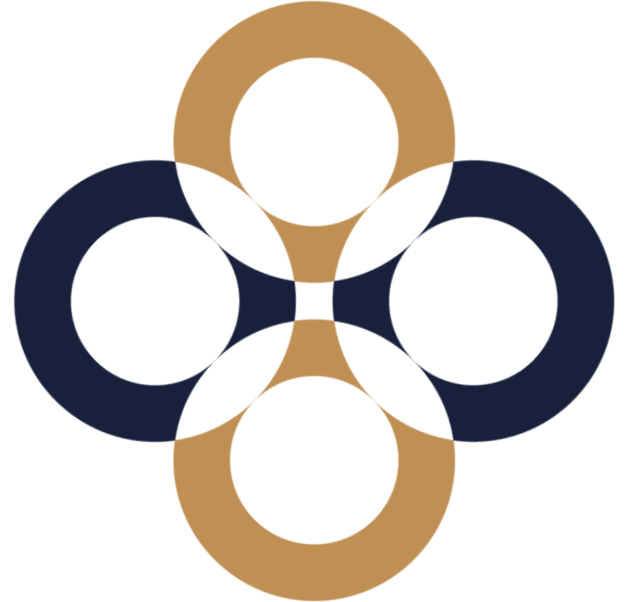


A hallgatók kötelezettségei

Köteles a kollégiumi szobákban, közös használatú terekben (pl. konyha, konditerem) rendet és tisztaságot tartani.

A kollégiumi életvitel során tevékenységével a saját és mások testi épségét ne veszélyeztesse.

Tilos tudatmódosító szereket a kollégiumban használni és tárolni.

Tilos hallgatóknak a tetőszerkezeten és az ablakban tartózkodni (pl. kiülni, kiállni)

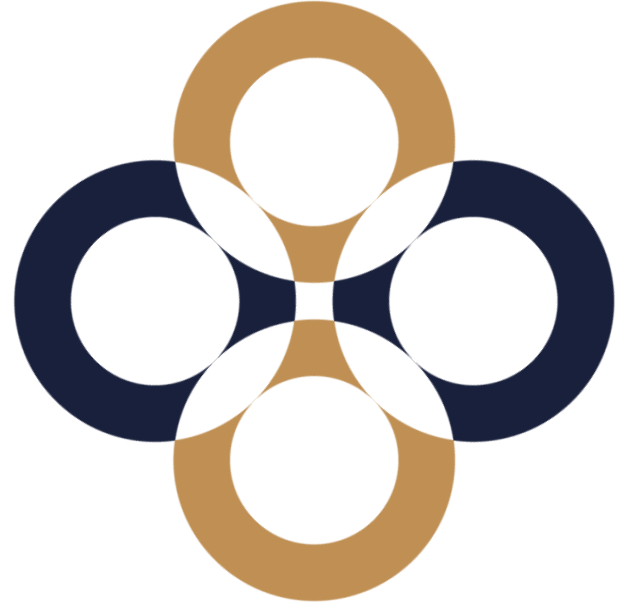

A konditerem használata

A balesetek megelőzése érdekében a konditeremben a gépek, eszközök használata során tilos gyűrű, nyaklánc, karkötő viselése.

A konditeremben egyedül nem tartózkodhatsz.

A konditermet csak egészséges fizikai állapotban lehet használni.

Csak megfelelő műszaki állapotú eszközöket használj. Sérült eszközök használata baleset veszélyes lehet.

Közlekedési útvonalon soha ne hagyj eszközöket a botlásveszély megelőzése érdekében.

Minden rendellenességet amit tapasztalsz (pl. műszaki hiba, sérülés, baleset) jelentsd a Kollégium vezetőnek.



Elsősegély nyújtás


A kijelölt elsősegély nyújtó hely: a porta.

A portán található az elsősegély nyújtó doboz.



Minden balesetet, sérülést, rosszullétet, ami a kollégium területén történik a Kollégium Vezető és a Portaszolgálat felé jelenteni szükséges.

Szükség esetén a mentők értesítendők a 104-es telefonszámon.

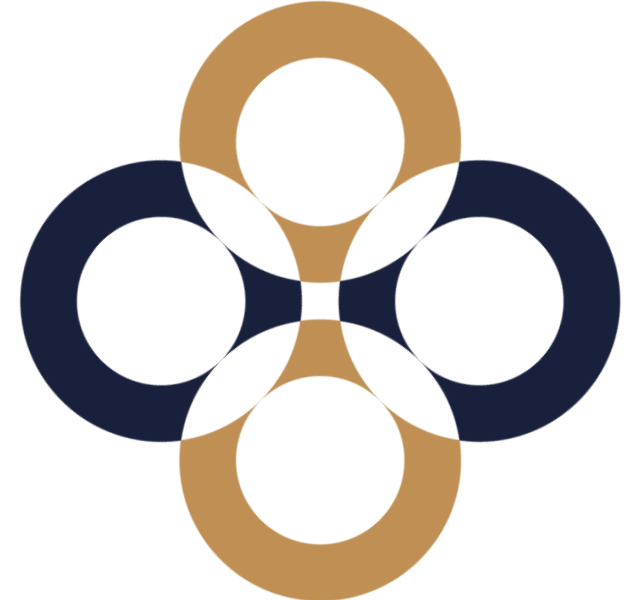

A large, dark blue silhouette of a hand holding a magnifying glass, with the handle extending towards the bottom left. A gold-colored ring, representing the magnifying glass's lens, is positioned near the top right of the hand.

Köszönöm a figyelmet!

Amennyiben a tűz- és munkavédelemmel kapcsolatosan észrevétele van, kérjük jelezze a munkavedelem@uni-corvinus.hu címre.

Campus Szolgáltatások